



LUP-1型用埋込みボックス 取付説明書

保管用

取説No. LHLAZZJB00-T4A

お客様へ 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ 施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

- 施工は、取付説明書にしたがい確実にこなってください。施工に不備があると、浸水による火災・感電の原因となります。
- 埋込ボックスを改造しないでください。火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 車輛の通行する場所や絶えず荷重がかかる場所には使用しないでください。器具破損及び浸水による火災・感電・不点の原因となります。
- 地中埋込専用部品です。壁面及び天井面では使用しないでください。器具落下及び破損の原因となります。

注意

- 埋込ボックスは、コンクリート流し込み用として使用しないでください。火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 必ず排水処理を行ってください。不備があると火災・感電・浸水・不点の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所、くぼ地等の水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災・感電・不点の原因となります。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください


警告

施工は、取付説明書にしたがい確実にこなってください。施工に不備があると、浸水による火災・感電の原因となります。

1. 埋込ボックスの設置

- ・ 埋込ボックスを施工面に設置し、ケーブル保護管（別途）及び排水管（別途）、ケーブル（別途）を引込んでください（下図参照）。電源線工事は、JIS C3653電源用ケーブルの地中埋設の施工方法（屋外配線）にしたがい行ってください。送り配線工事をする場合は埋込ボックスに取り付けている黒いブッシングを取りはずして使用してください。周辺をモルタル等（別途）で処理してください。不備があると火災・感電・浸水・不点の原因となります。

埋込ボックス上端が、G. L. から4mm下がった位置になるように仕上げ、高さ調整をしてください。

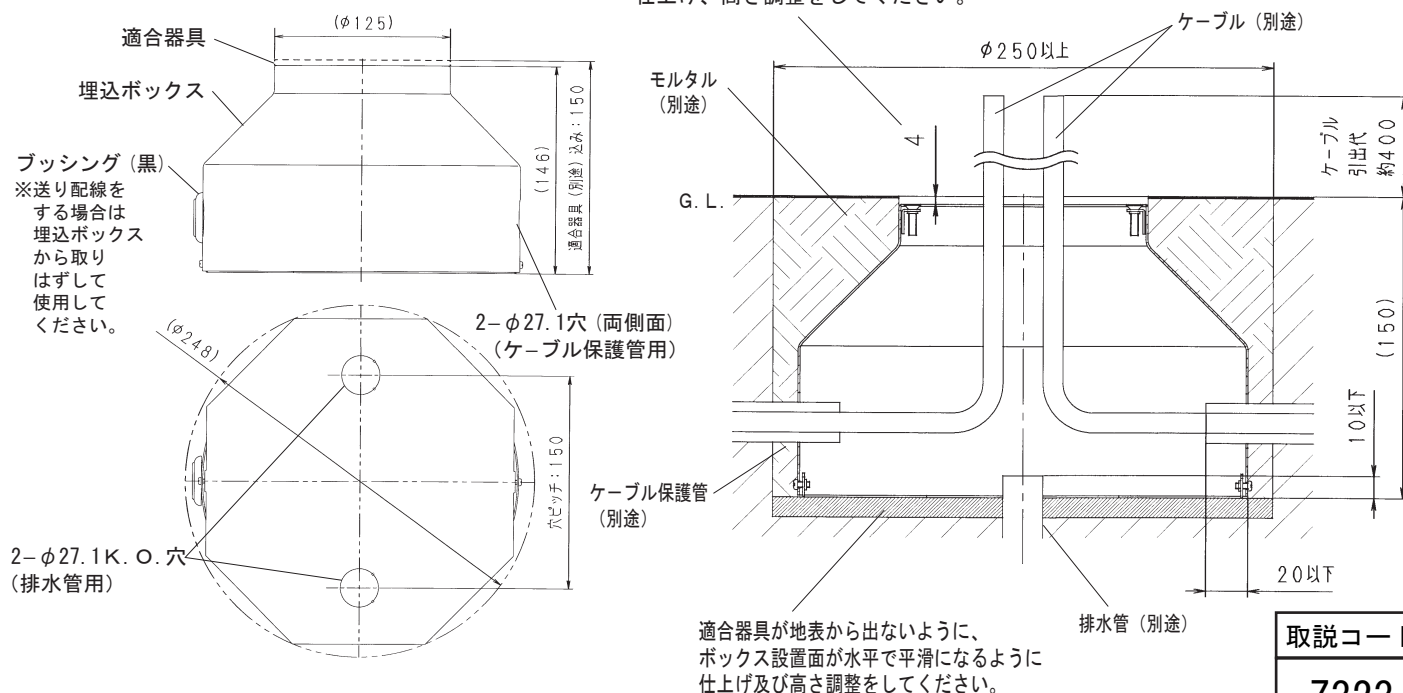

取説コード

Z323

200702A_1009